


Schwimmbad Alleskönner ALLPOOL °C–dynamische Hauptdosierung

Wenn die Sauerstoffdesinfektion im ALLPOOL aktiviert wird, dosiert das ALLPOOL am eingestellten Wochentag und Uhrzeit die eingestellte Dosiermenge in das Pool. Ab 24°C (diese Temperatur ist verstellbar) dosiert das ALLPOOL mehr als die eingestellte Dosiermenge, da bei höheren Temperaturen das Desinfektionsmittel rascher abgebaut wird. Hier sehen Sie, um wieviel Prozent die Dosiermenge erhöht wird.

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Temperatur wird ein fliegender Durchschnitt der jeweils letzten 56 Stunden (1/3 Woche) berechnet.

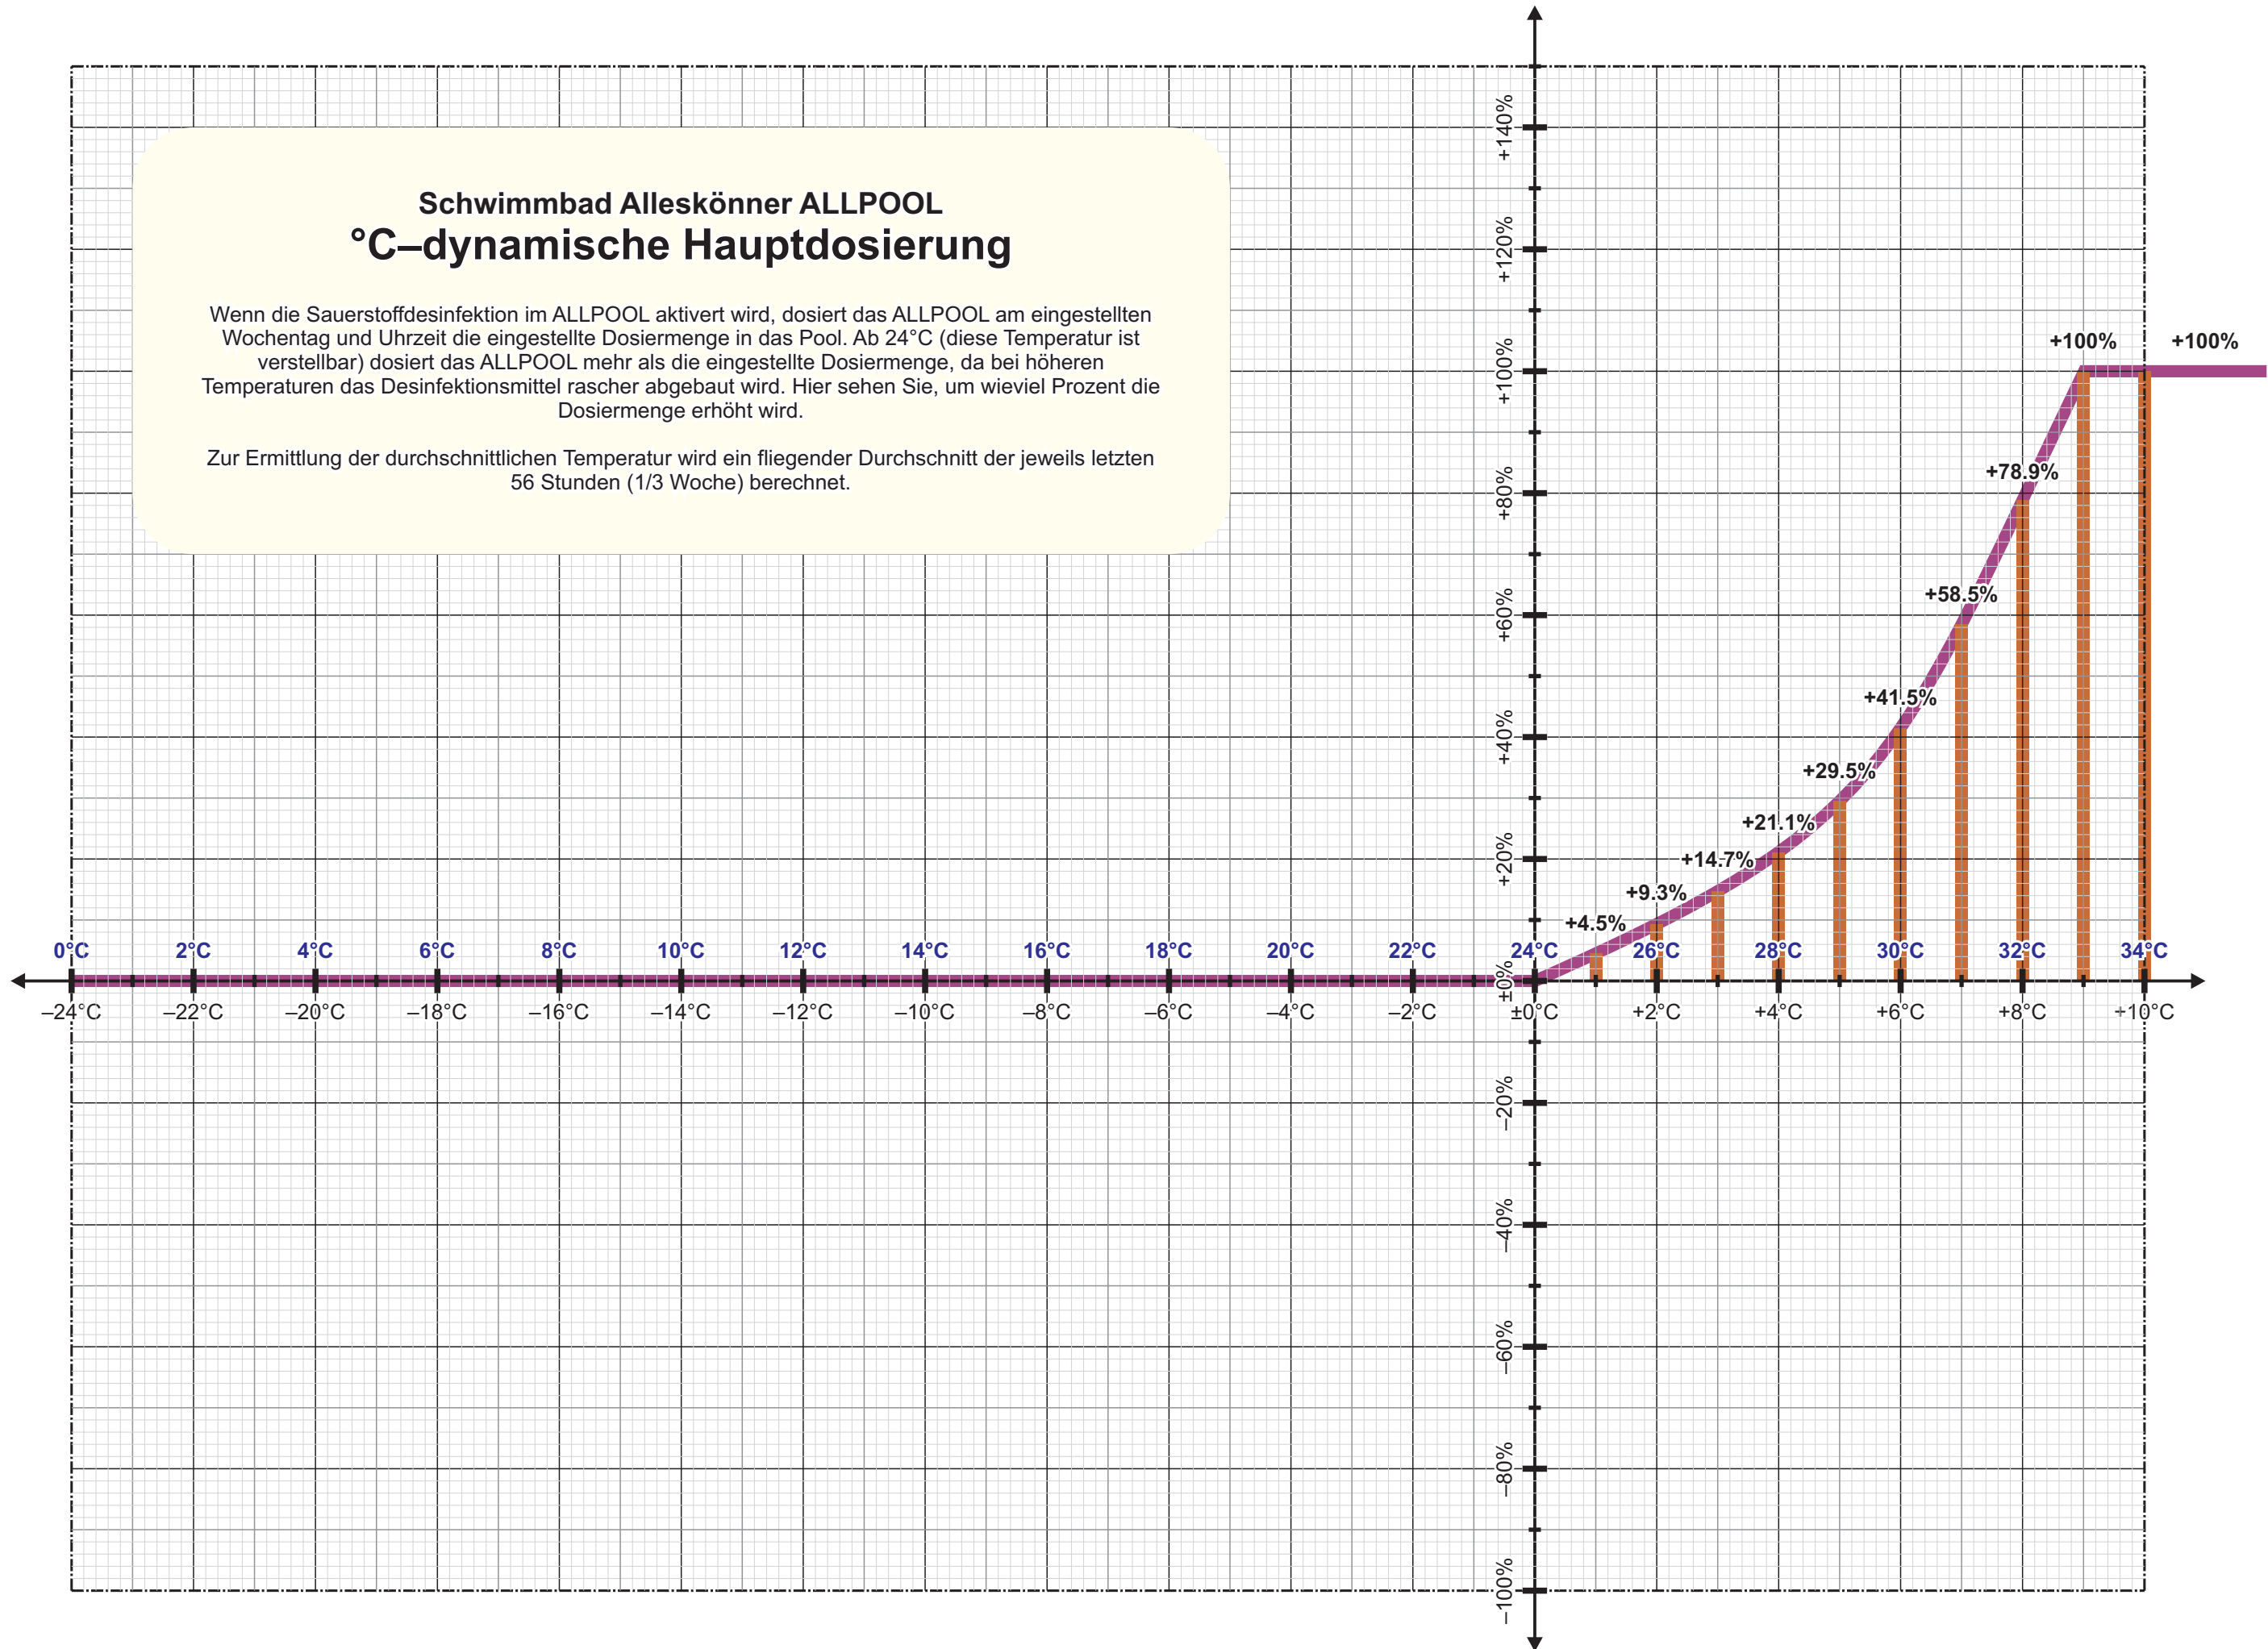

Schwimmbad Alleskönner ALLPOOL °C–dynamische Auffrischdosierung

Wenn die Sauerstoffdesinfektion im ALLPOOL aktiviert wird, dosiert das ALLPOOL zusätzlich zur temperaturkompensierten wöchentlichen Hauptdosierung: 3x wöchentlich diese Auffrischdosierung bei Temperaturen über 24°C (einstellbar). Die Auffrischdosierung kann ausgeschaltet, auf klein (**violette Kurve**) und hoch (**orange Kurve**) gestellt werden. Die Prozentwerte geben an, wie viel % von der eingestellten Hauptdosiermenge zur Auffrischung dosiert wird.

Zur Ermittlung der durchschnittlichen Temperatur wird ein fliegender Durchschnitt der jeweils letzten 56 Stunden (1/3 Woche) berechnet.

